

# 0-1 Inhaltsverzeichnis

<b>0-2 Netzstörungsauswertung</b> .....	<b>1 / 15</b>
<b>0-3 Messobjekte / Messungen</b> .....	<b>2 / 15</b>
<b>1 Messobjekt: Einspeisung</b> .....	<b>3 / 15</b>
<u>1.1 Stern-Spannungen</u> .....	3 / 15
<u>1.2 Dreiecks-Spannungen</u> .....	4 / 15
<u>1.3 Ströme</u> .....	5 / 15
<b>2 Messobjekt: Photovoltaik</b> .....	<b>6 / 15</b>
<u>2.1 Stern-Spannungen</u> .....	6 / 15
<u>2.2 Dreiecks-Spannungen</u> .....	7 / 15
<u>2.3 Ströme</u> .....	8 / 15
<u>2.4 Halbwellentransiente Urms,Irms (Stern)</u> .....	9 / 15
<u>2.4.1 2020.02.10 - 12:46:55.700m</u> .....	9 / 15
<u>2.5 Ereignisse U.I (Stern)</u> .....	10 / 15
<b>A Grenzwerts?tze</b> .....	<b>11 / 15</b>
<u>A.1 EN 50160:2010/A1:2015/A2:2019/A3:2019/Verbundnetz/Niederspannung (bis 1kV)/Wochenauswertung 95%</u> .....	11 / 15
<b>G Glossar</b> .....	<b>13 / 15</b>
<u>G.1 Messung</u> .....	13 / 15
<u>G.2 Messobjekt</u> .....	13 / 15
<u>G.3 Leiterkennung</u> .....	13 / 15
<u>G.4 Aggregat</u> .....	14 / 15
<u>G.5 Nennwerte</u> .....	14 / 15
<u>G.6 Vertrauensintervall</u> .....	14 / 15
<u>G.7 Ereignisse</u> .....	14 / 15
<u>G.7.1 3-phasige Ereignisse</u> .....	15 / 15

# 0-2 Netzstörungsauswertung

Automatische Messdatenauswertung mit PQIS?.

**Kunde:**

PARMELTEC Mess- und Elektrotechnik GmbH  
Pargäzti Jürg  
Büro Horn  
Gartenstrasse 1b  
9326 Horn

**Berichtserstellung:**

2020.03.01 - 19:57:41

Applikation: D:\PQIS\PQISProgram\autoExport.exe

Version: V1.1.1.120

Berichtsdatei:

\\pmtcloud.parmeltec.org\web\homepage\PQ\Stoerungsauswertung\Horn\_Gartenstrasse\_1b\_HV\_20200210-120000\_20200210

**Auswertungszeitraum:**

2020.02.10 - 12:00:00.000m000u000n bis

2020.02.10 - 15:53:55.000m000u000n

**Software-Lizenz:**

Server-Lizenz, Erstelldatum: 16.Okt.2018

Inhaber: **PARMELTEC :: PARMELTEC Mess- und Elektrotechnik GmbH**

Lizenzschlüssel: 20181016

## 0-3 Messobjekte / Messungen

**Messung:** Horn Gartenstrasse 1b HV, **Projekt:** [PQ Messdaten/Horn]

**ID:** 5c7aaa4c

Messobjektsname / ID	Nennwerte		Messger?t
Einspeisung Main	$F_{nom}$ $U_{nom}$ $I_{nom}$	50 Hz 230 V <sub>LN</sub> , 400 V <sub>LL</sub> 25 A	Horn Gartenstrasse HV UMG512_4200-6494
Einspeisung Aux	$F_{nom}$ $U_{nom}$	- Hz - V <sub>LN</sub> , - V <sub>LL</sub>	Horn Gartenstrasse HV UMG512_4200-6494


**Messung:** Horn Gartenstrasse 1b PV Anlage, **Projekt:** [PQ Messdaten/Horn]

**ID:** 4f9162fc


Messobjektsname / ID	Nennwerte		Messger?t
Photovoltaik Main	$F_{nom}$ $U_{nom}$ $I_{nom}$	50 Hz 230 V <sub>LN</sub> , 400 V <sub>LL</sub> 16 A	Horn Gartenstrasse PV uQ_7200-0479
Temp Temp	$F_{nom}$ $U_{nom}$	- Hz - V <sub>LN</sub> , - V <sub>LL</sub>	Horn Gartenstrasse PV uQ_7200-0479

# 1 Messobjekt: Einspeisung

## 1.1 Stern-Spannungen

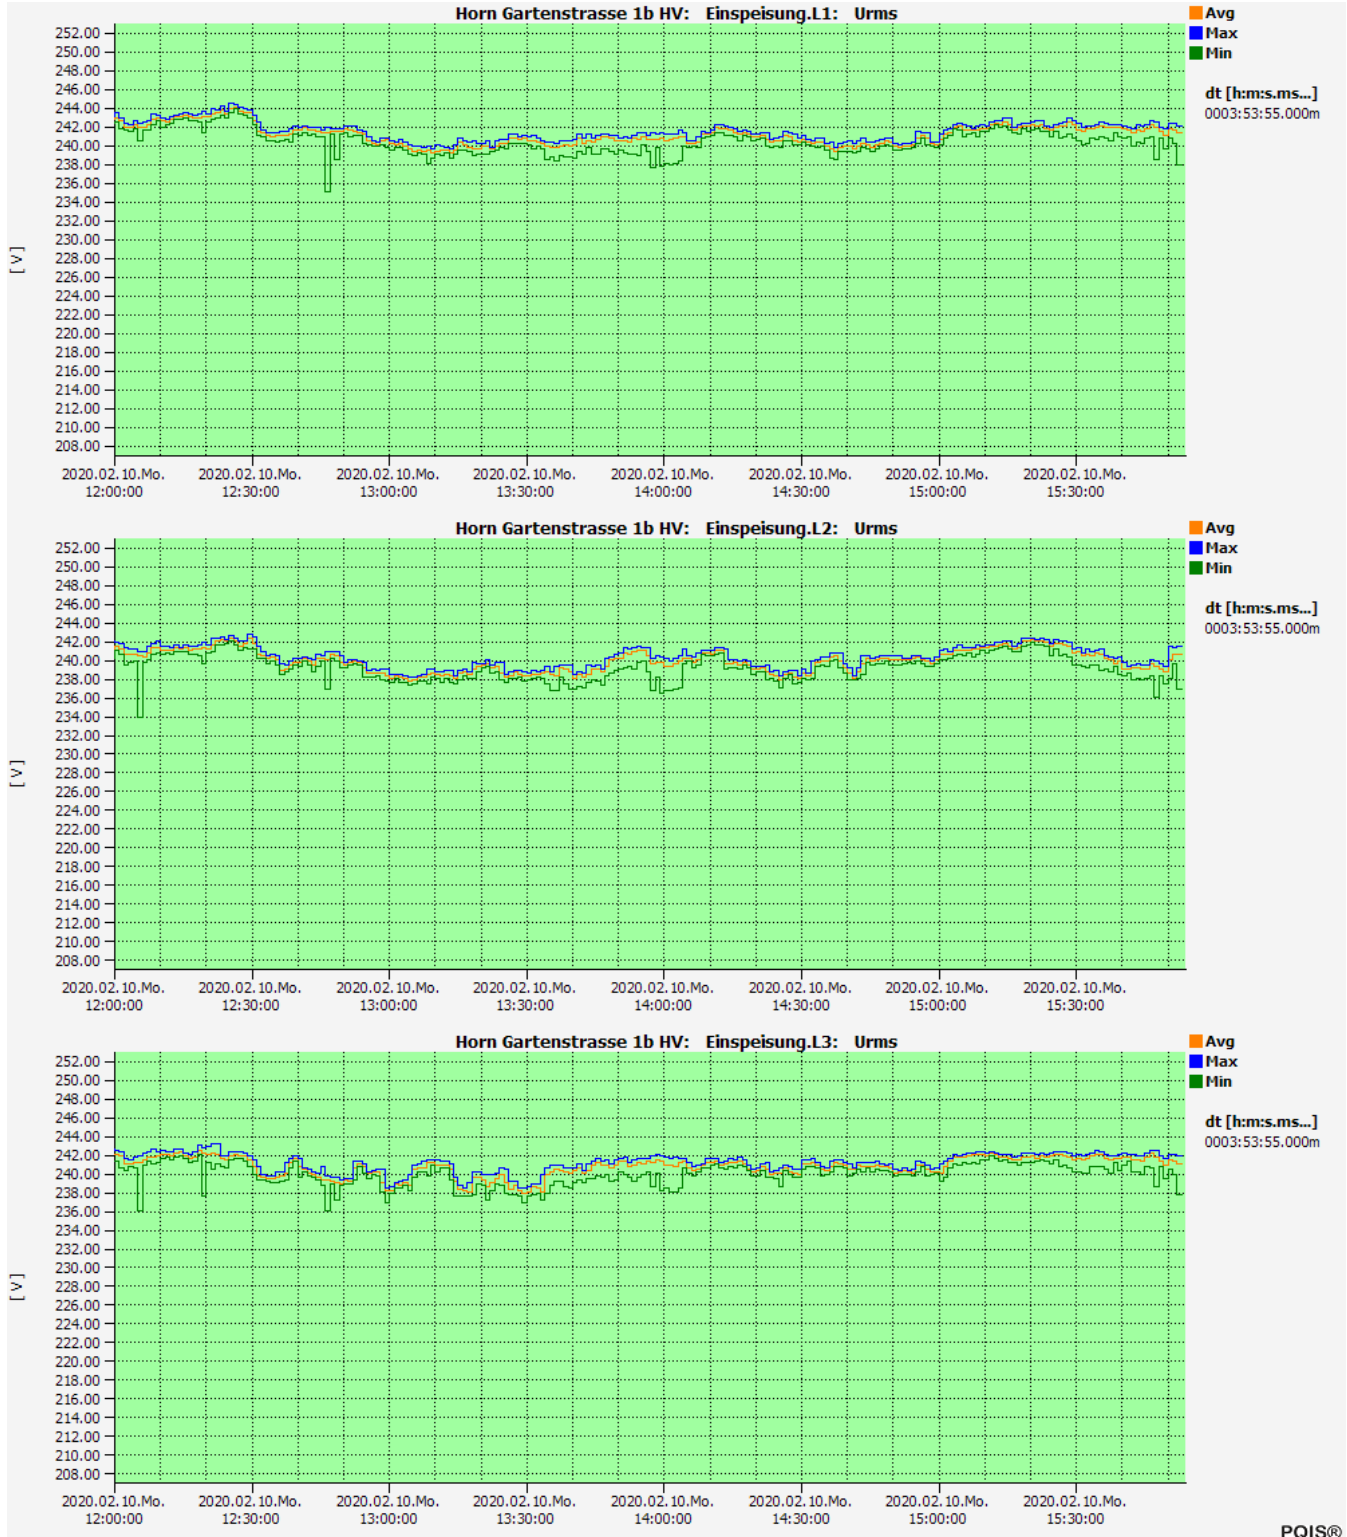

## 1.2 Dreiecks-Spannungen

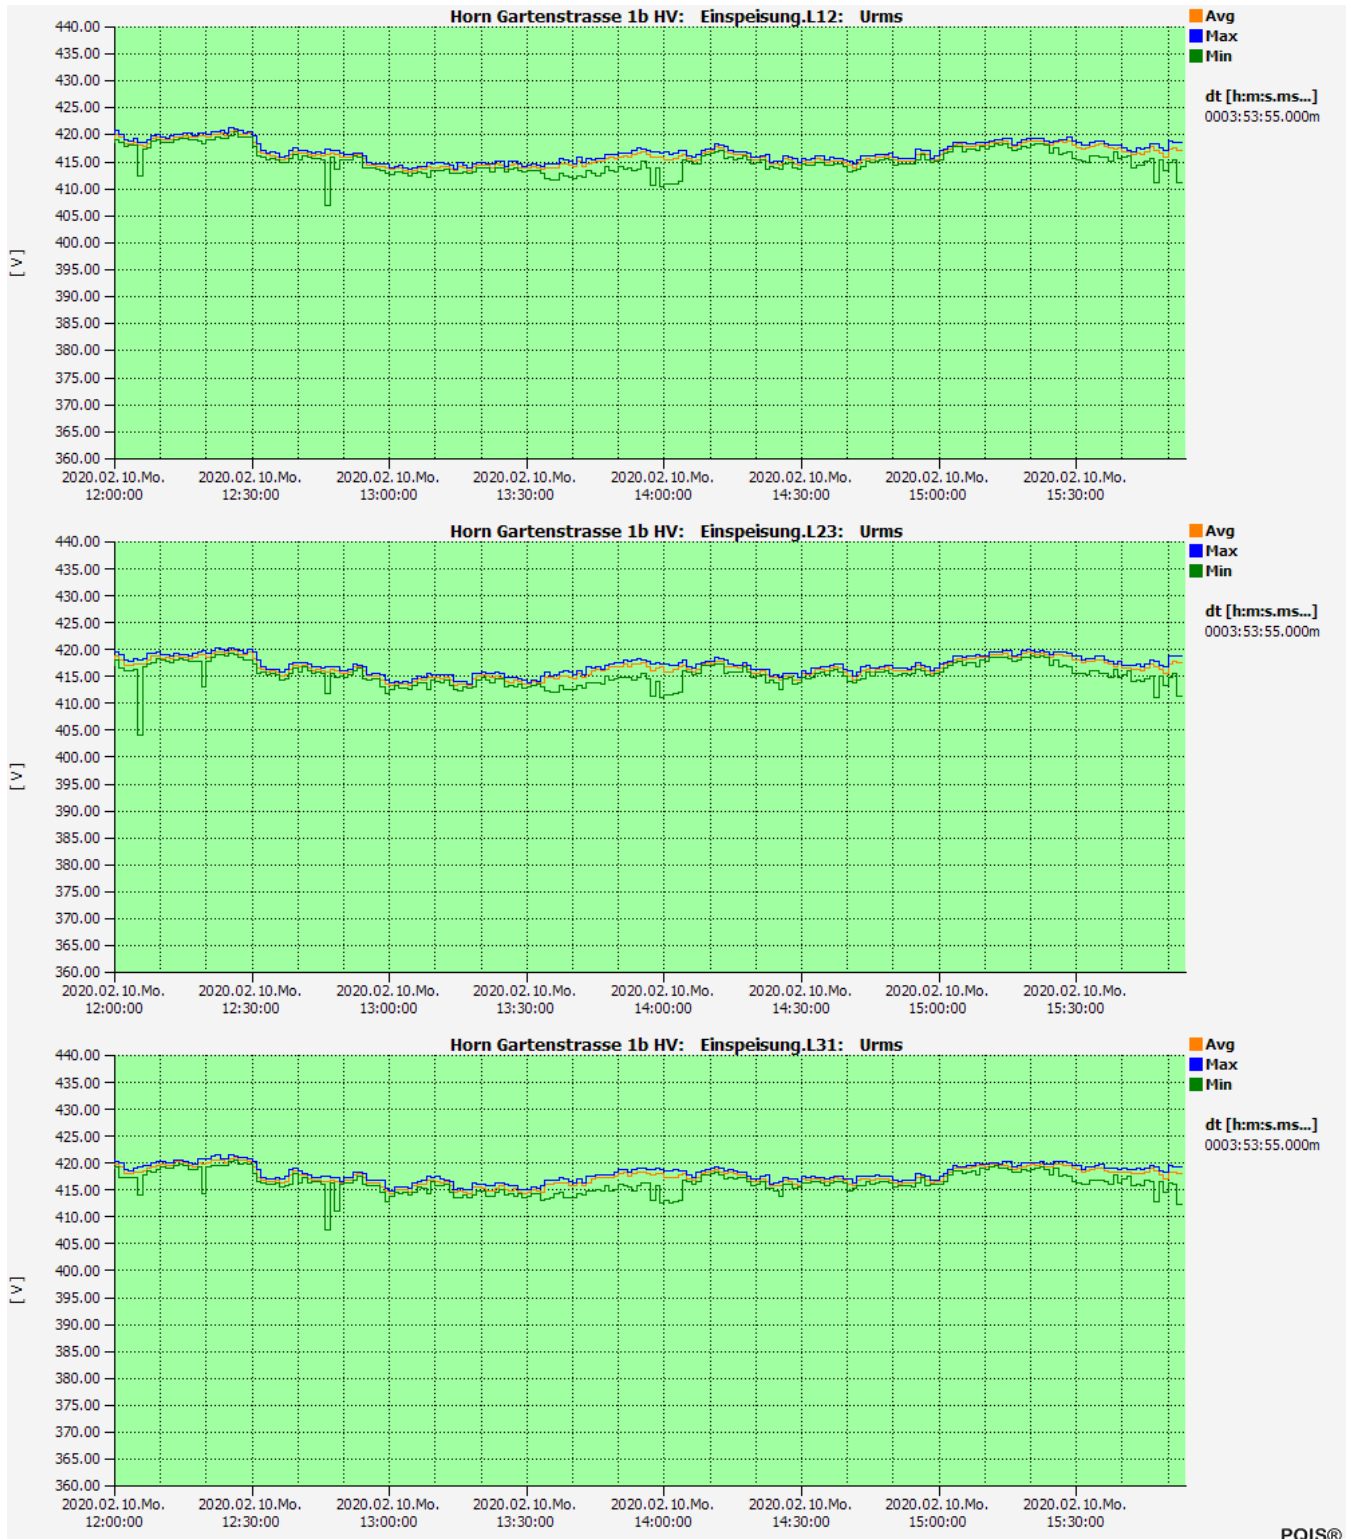


PQIS®

# 1.3 Ströme



# 2 Messobjekt: Photovoltaik


## 2.1 Stern-Spannungen

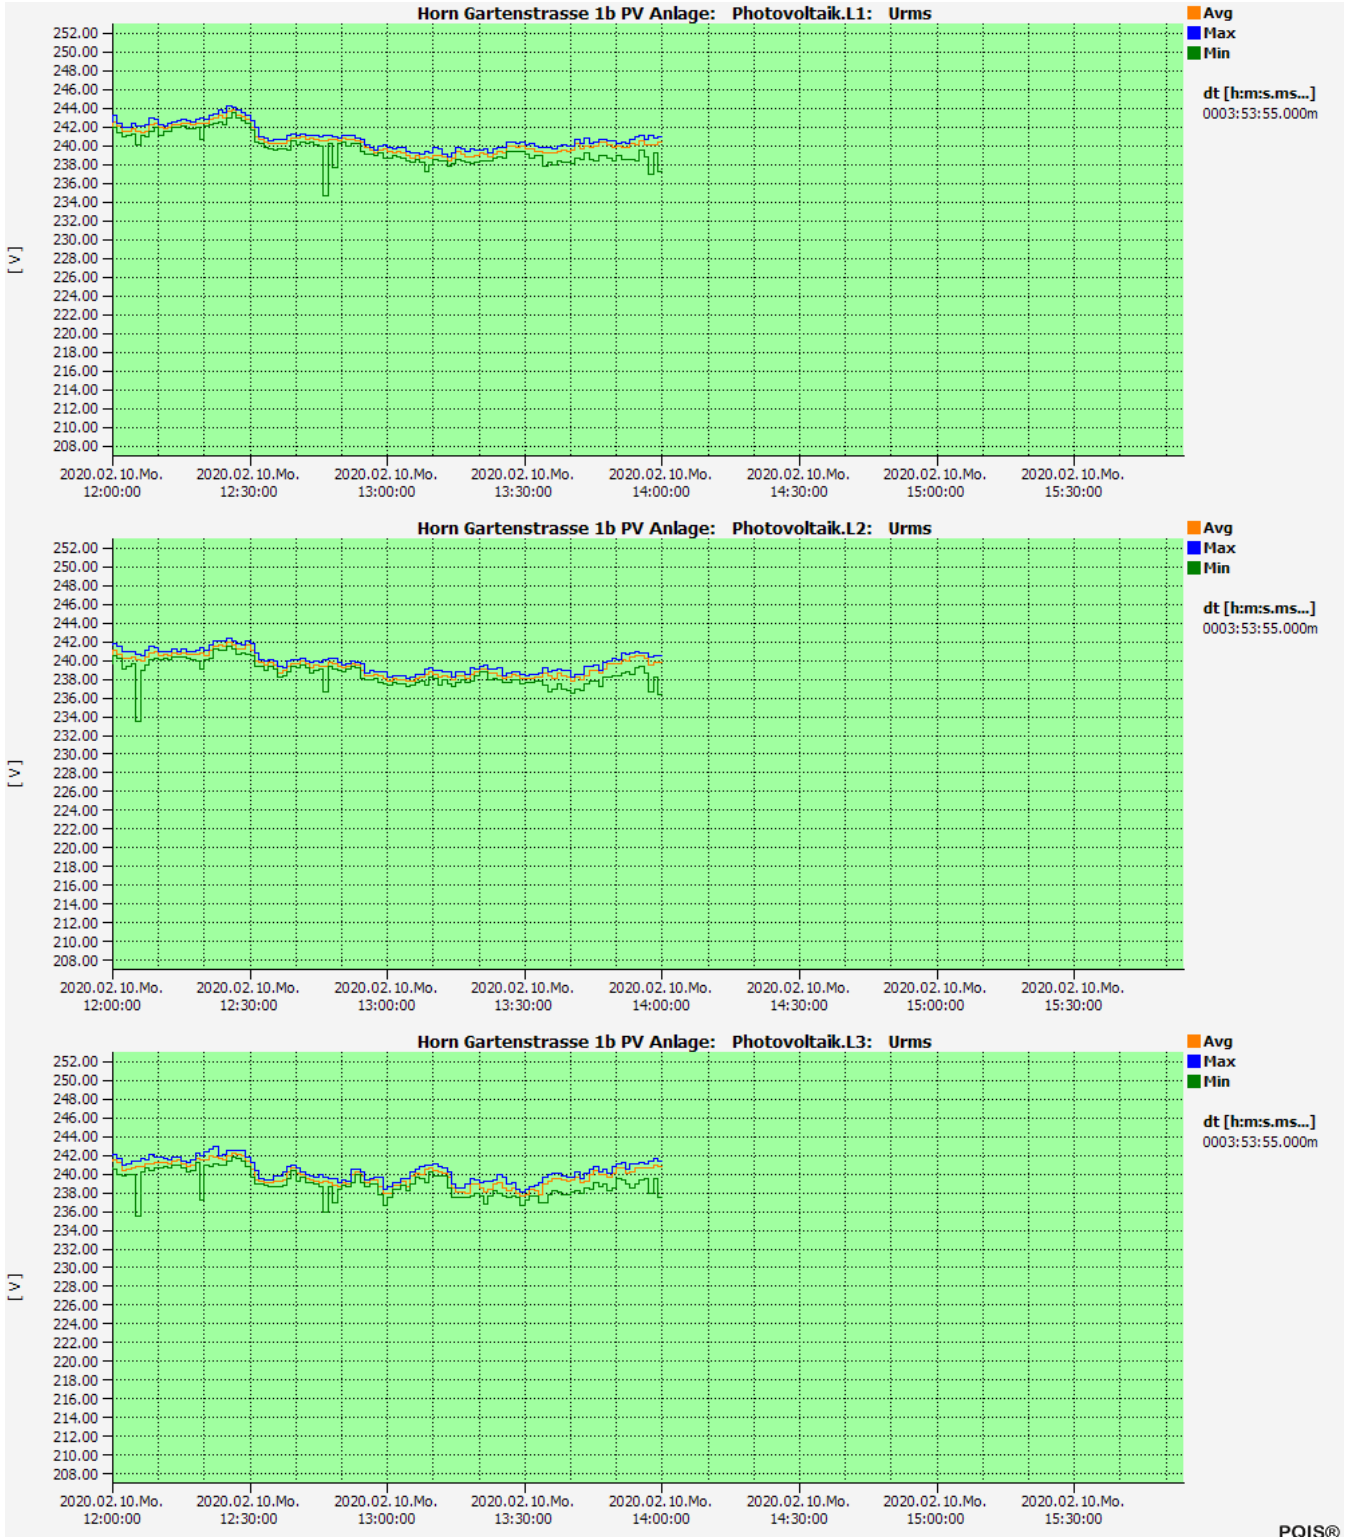

PQIS®




## 2.2 Dreiecks-Spannungen

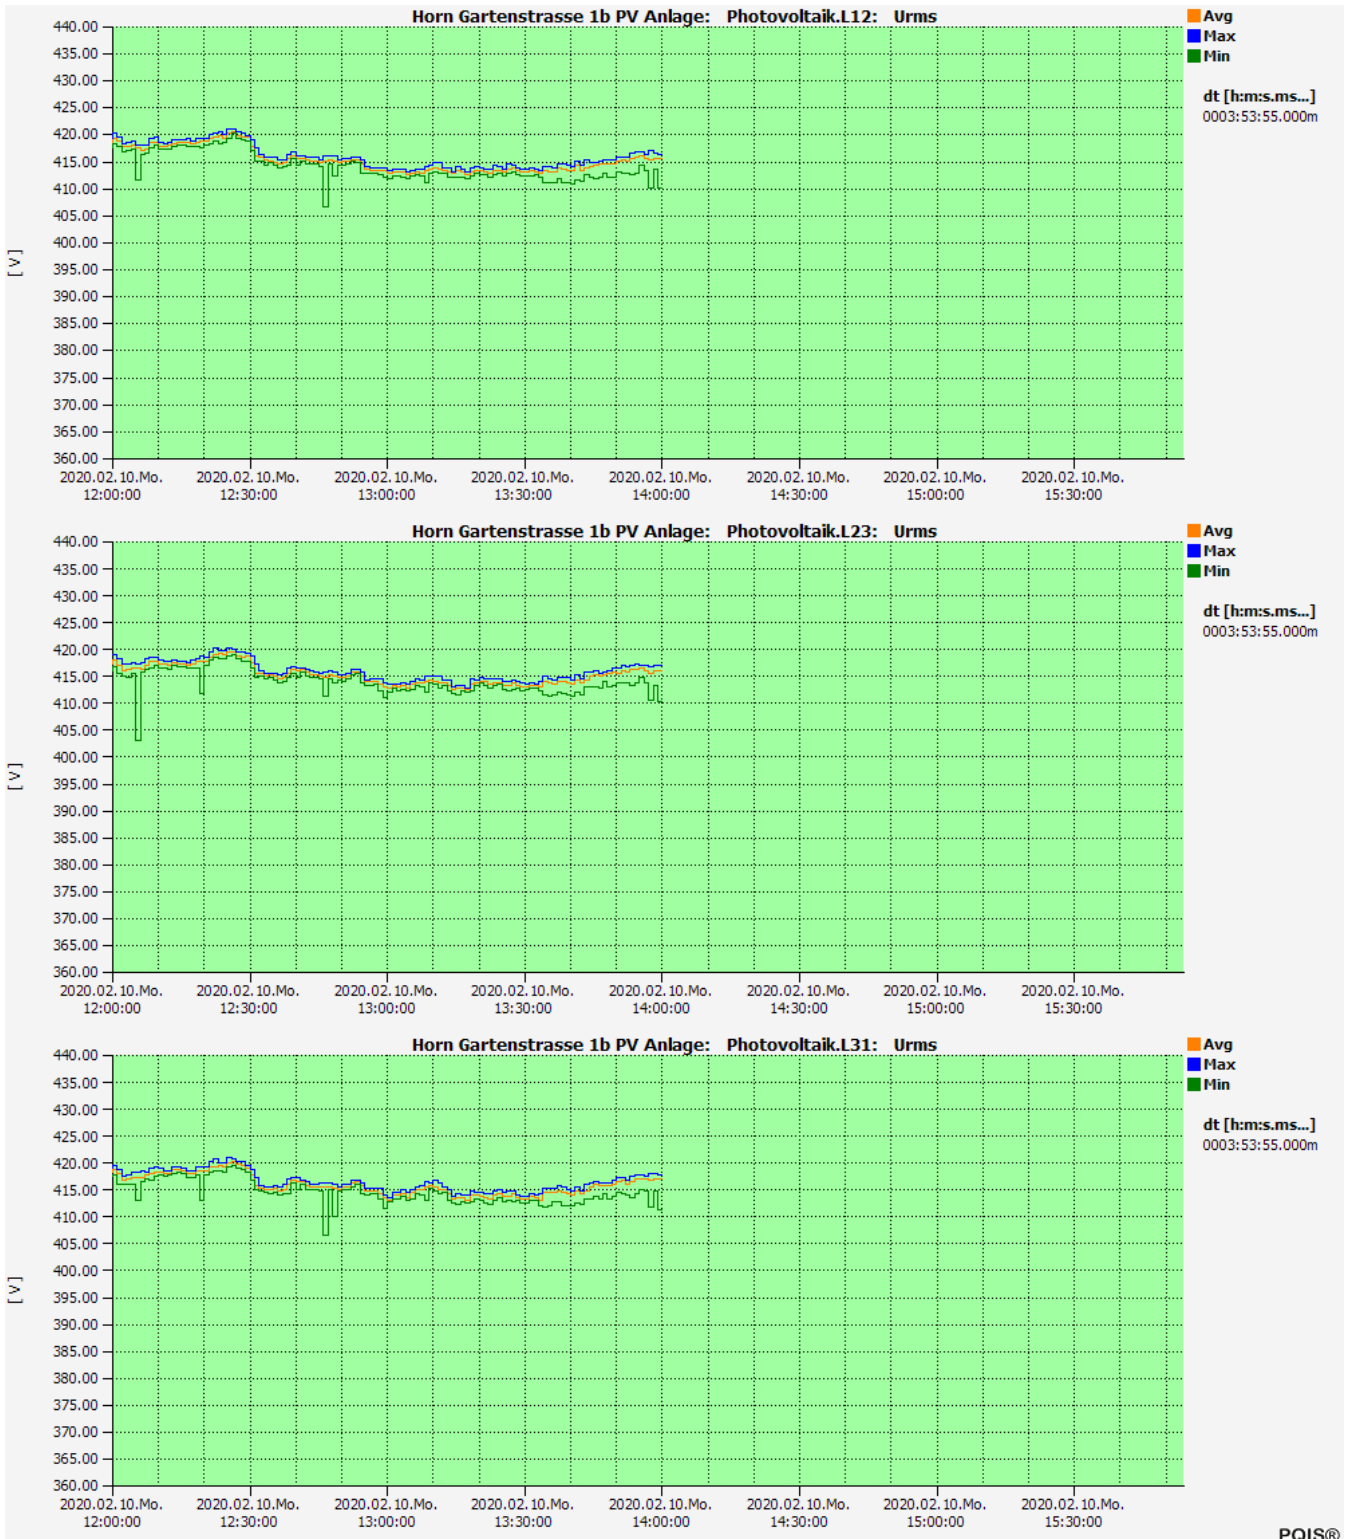

PQIS®



## 2.3 Ströme

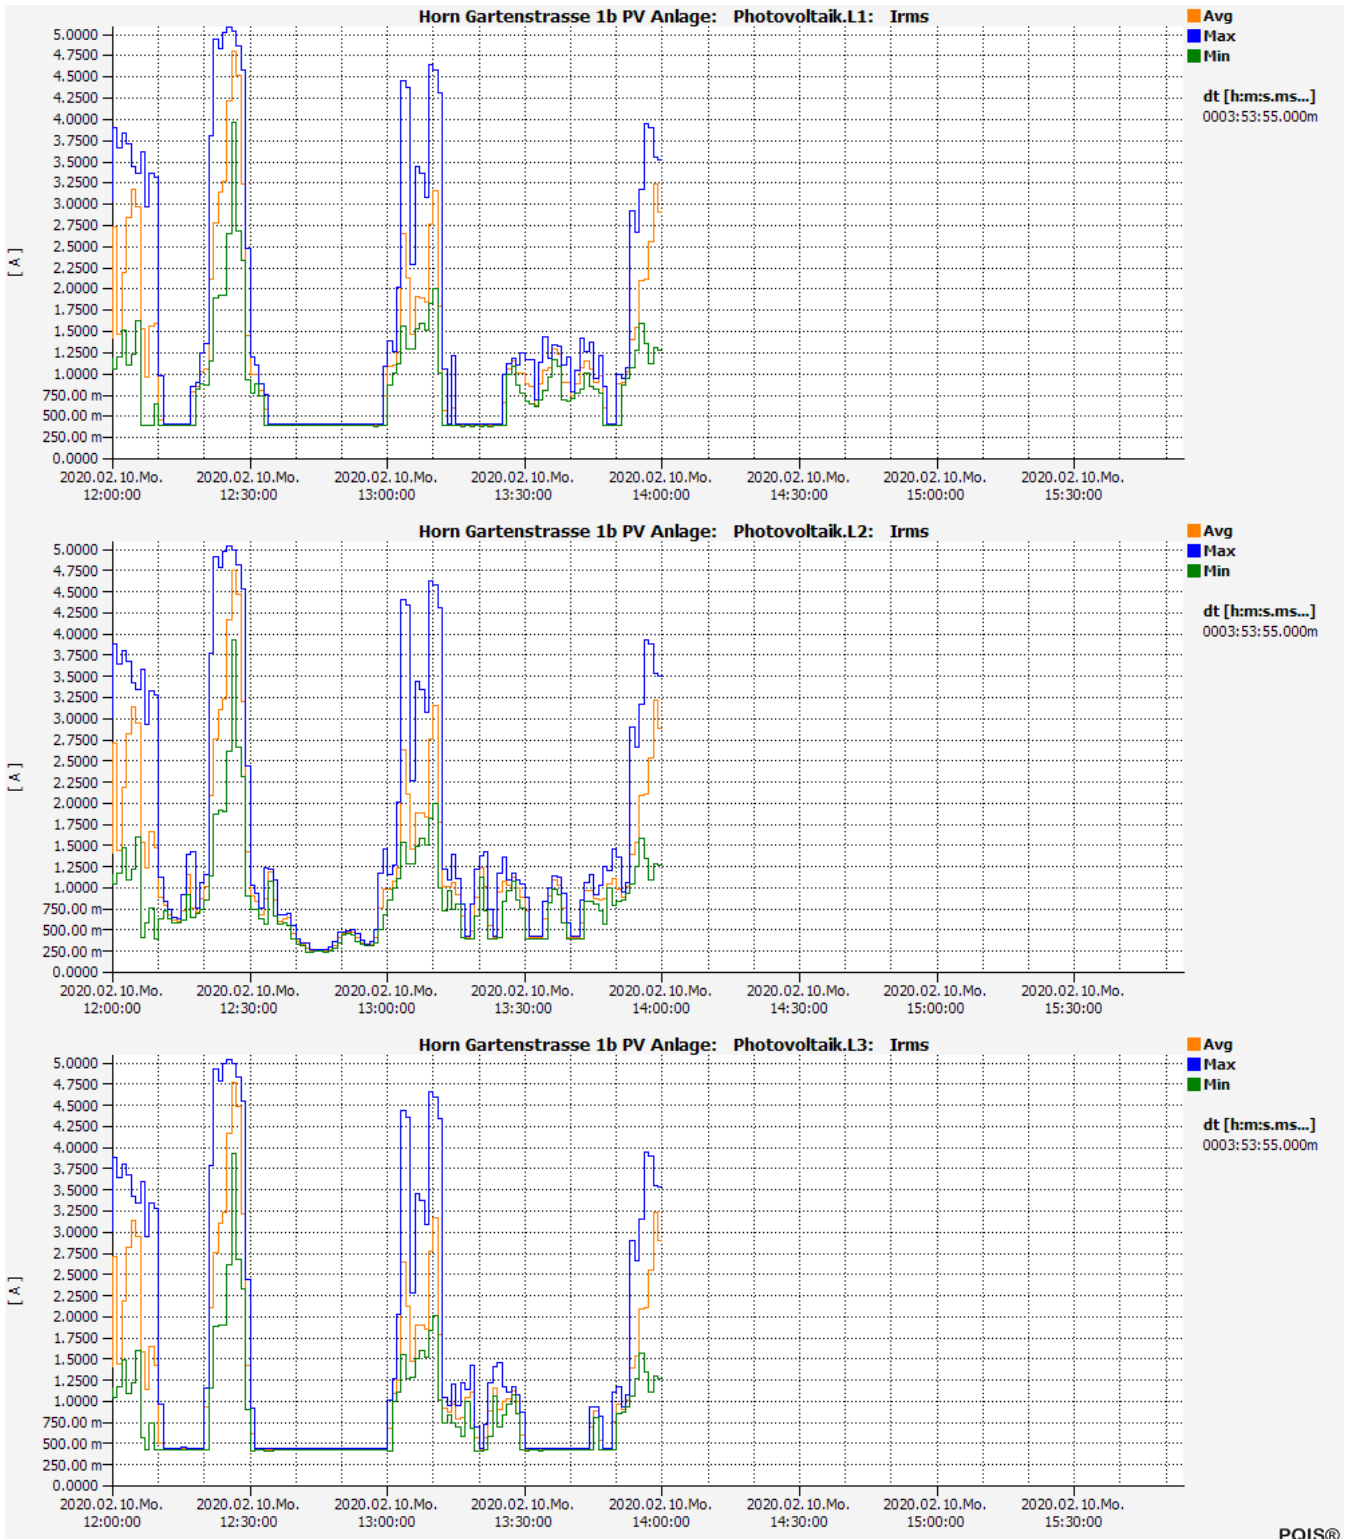

## 2.4 Halbwellentransiente Urms,Irms (Stern)

### 2.4.1 2020.02.10 - 12:46:55.700m



## 2.5 Ereignisse U,I (Stern)

Startzeit [ Datum - Uhrzeit.msec ]	Dauer [ sec ]	Leiter	Typ	Text
2020.02.10 - 12:46:56.700m	0.020	L1	U <sub>low</sub>	Umin= 206.47 V; Uthld= 207.00 V

# A Grenzwertsätze

Alle Schwellwerte, die in Prozent angegeben sind, werden, abhängig vom Datentyp, auf den zugehörigen Nennwert bezogen. Alle anderen Schwellwerte stellen absolute Werte dar.

## A.1 EN

### 50160:2010/A1:2015/A2:2019/A3:2019/Verbundnetz/Niederspannung (bis 1kV)/Wochenauswertung 95%

**Ausgabedatum:** Sept. 2019

**ID:** EN50160/iconnet/lv/week95

Datentyp	Schwelle	
	unten	oben
Netzfrequenz (PLL)	49.50	50.50
Netzfrequenz	49.50	50.50
Langzeitflicker	-	1.00
OS-Verzerrungsfaktor U (THDU)	-	8.00
Netzunsymmetrie-U	-	2.00
Urms	90.00 %	110.00 %
Halbwellentransiente Urms	90.00 %	110.00 %
Ereignis Spannungsüberhöhung	90.00 %	110.00 %
Ereignis Spannungsunterschreitung	90.00 %	110.00 %
Ereignis Spannungsunterbrechung	5.00 %	-
OS-U 2	-	2.00 %
OS-U 3	-	5.00 %
OS-U 4	-	1.00 %
OS-U 5	-	6.00 %
OS-U 6	-	0.50 %
OS-U 7	-	5.00 %
OS-U 8	-	0.50 %
OS-U 9	-	1.50 %
OS-U 10	-	0.50 %
OS-U 11	-	3.50 %
OS-U 12	-	0.50 %
OS-U 13	-	3.00 %
OS-U 14	-	0.50 %
OS-U 15	-	1.00 %

OS-U 16	-	0.50 %
OS-U 17	-	2.00 %
OS-U 18	-	0.50 %
OS-U 19	-	1.50 %
OS-U 20	-	0.50 %
OS-U 21	-	0.75 %
OS-U 22	-	0.50 %
OS-U 23	-	1.50 %
OS-U 24	-	0.50 %
OS-U 25	-	1.50 %

# G Glossar

Im folgenden sind ein paar grundlegende Begriffe näher erläutert:

## G.1 Messung

Jede Messung wird durch ihren **Namen** beschrieben und durch ihre **ID** identifiziert. Der Name wird vom Anwender gewählt und kann jederzeit verändert werden. Die ID wird von der Software selbst vergeben und ist festgelegt.

Wenn an einer Messung mehrere Geräte beteiligt sind, so wird für diese **Verbundmessung** eine ID für alle Geräte vergeben. Die Identifizierung von Messwerten verschiedener Geräte geschieht durch Gerätetyp und -seriennummer.

## G.2 Messobjekt

In den meisten Fällen bezeichnet ein Messobjekt ein Dreiphasensystem (3 oder 4 Leiter). Jedes Messobjekt wird durch einen **Namen** beschrieben und durch eine **ID** identifiziert. Der Name wird vom Anwender gewählt und kann jederzeit verändert werden. Die ID ist festgelegt:

So werden z.B. die Gerätetypen MicroQuant und MultiQuant in **Hauptsystem (Main)** und **Hilfssystem (Aux)** unterteilt. Tragen beide den selben Namen, so wurde gemeinsam am selben Messobjekt gemessen.

Andere Messobjekte können sich auf Temperaturmesseingänge oder binäre Messeingänge beziehen.

Mit einer Messung können durchaus viele Messobjekte gleichzeitig überwacht werden. Die Identifizierung der Messwerte geschieht auf dieser Ebene durch:

Gerätetyp, -seriennummer, Messungs-ID und Messobjekts-ID.

## G.3 Leiterkennung

In einem Dreiphasensystem können folgende Leiterkennungen vorkommen:

Die Kennungen **L1**, **L2** und **L3** werden für Sternspannungen, Leiterströme oder einphasige Leistungsgrößen vergeben. Ähnliches gilt für die Nullleiterkennung **N**.

Die Kennungen **L12**, **L23** und **L31** werden für Dreiecksspannungen vergeben.

Die Kennung **L123** bezieht sich auf 3-phasige Messgrößen:

- Summenströme, -leistungen.
- Symmetrische Komponenten wie Null-, Mit- und Gegensystem sowie Netzunsymmetrie.
- Auch die 3-phasigen Zusammenfassungen von Ereignissen nach EN 61000-4-30 werden so gekennzeichnet.

Entsprechend bezieht sich die Kennung **L123N** auf Summengrößen, die den Nullleiter mit einbeziehen.

Die Kennung **SP** wird für Messgrößen vergeben, die an einem künstlichen Sternpunkt gemessen wurden.

Sonstige Leiterkennungen:

- Mit **T** werden Messwerte eines Temperatursensors gekennzeichnet.
- Mit **B** werden binäre Messwerte gekennzeichnet.



## G.4 Aggregat

Das Aggregat beschreibt den Aufrechnungsmodus einer Messgröße zu einem beispielsweise 10-Minutenwert. Am häufigsten kommen **Avg**, **Min** und **Max** (Mittelwert, Minimum und Maximum) vor.

Die Aggregatskennung **Smp** wird für folgende Messwerte vergeben:

- Messwerte, die mit maximaler Aufzeichnungsrate erhoben wurden (200 msec).
- Transiente und Halbwellentransiente.
- Flickergrößen

Ereignisse werden mit der Aggregatskennung **Evt** versehen.

Eine vollständige Liste aller Messwerte, deren Kennungen und möglicher Aggregatskennungen finden sie in der Expertendokumentation zu Damon II.

## G.5 Nennwerte

Folgende Nennwerte können einem Messobjekt zugewiesen werden:

$F_{\text{nom}}$	Die Netznennfrequenz.
$U_{\text{nomLN}}$	Die Nennspannung im Stern.
$U_{\text{nomLL}}$	Die Nennspannung im Dreieck.
$I_{\text{nom}}$	Der Bemessungsstrom.
$S_a$	Die 3-phasige Anschlussleistung.
$S_{\text{kv}}$	Die 3-phasige Kurzschlussleistung.

## G.6 Vertrauensintervall

Unter Vertrauensintervall versteht man den Wertebereich einer Messgröße, in dem eine vorgegebene Anzahl von Messwerten liegt. Letzteres wird als das Niveau des Vertrauensintervalls bezeichnet und in Prozent angegeben. In den meisten Fällen wird als Niveau 95 % vorgegeben; dann wird der Wertebereich gesucht, in dem 95 % aller Messwerte liegen.

## G.7 Ereignisse

Ereignisse sind gesteuerte Aufzeichnungen, die Netzanomalien in Kurzform beschreiben. Es wird die Ereignisdauer sowie, abhängig vom Ereignistyp, das Minimum oder Maximum der Messgröße registriert. Folgende Ereignistypen werden unterschieden:

$U_{\text{low}}$	Spannungsunterschreitungen	Min
$U_{\text{intr}}$	Spannungsunterbrechungen	Min
$U_{\text{hi}}$	Spannungsüberhöhungen	Max
$U_{\text{rel}}$	Spannungsschwankungen	Min, Max

$I_{hi}$  Stromüberhöhungen (Inrush-Events) Max, Irms(dt)

### G.7.1 3-phasige Ereignisse

Nach EN61000-4-30 werden Einzelleiterereignisse zu 3-phasigen Ereignissen zusammengefasst (Leiterkennung **L123**). Dabei werden zwei Fälle unterschieden:

- 3-phasige Spannungsunterschreitungen und -überhöhungen beginnen, sobald eine Phase gestört ist, und enden, wenn alle 3 Phasen sich normalisiert haben. Es wird das Minimum oder Maximum über alle Einzelleiterereignisse dieses Zeitraums ermittelt.  
Dieses Verhalten entspricht einer logischen **Oder**-Verknüpfung.
- 3-phasige Spannungsunterbrechungen zeigen an, dass die Spannungsversorgung aller 3 Phasen **gleichzeitig** unterbrochen ist. Es wird das Minimum aller 3 Einzelleiterereignisse ermittelt.  
Dieses Verhalten entspricht einer logischen **Und**-Verknüpfung.

Die anderen Ereignistypen werden nicht 3-phasig zusammengefasst.