

0-1 Inhaltsverzeichnis

0-2 Netzstörungsauswertung	1 / 6
1 Messung [PO/Horn]PV Horn Gartenstrasse 1b - Photovoltaik	2 / 6
<u>1.1 Stern-Spannungen</u>	2 / 6
<u>1.2 Dreiecks-Spannungen</u>	3 / 6
<u>1.3 Ströme</u>	4 / 6
<u>1.4 Halbwellentransiente Urms,Irms (Stern)</u>	5 / 6
<u>1.4.1 2018.09.04 - 05:51:49.513m</u>	5 / 6
<u>1.5 Ereignisse U,I (Stern)</u>	6 / 6

0-2 Netzstörungsauswertung

Automatische Messdatenauswertung mit Damon II.

Kunde:

PARMELTEC Mess- und Elektrotechnik GmbH
Pargäzti Jürg
Büro Horn
Gartenstrasse 1b
9326 Horn

Berichtserstellung:

2018.09.04 - 05:59:34

Applikation: D:\Damon2\Damon2Program\autoExport.exe

Version: 0.9.6

Berichtsdatei:

\\pmtcloud\web\homepage\PQ\Stoerungsauswertung\PMT_Stoerungsauswertung_20180904-035220_20180904-055220.pdf

Auswertungszeitraum:

2018.09.04 - 03:52:20.000m000µ000n bis

2018.09.04 - 05:52:20.000m000µ000n

Software-Lizenz:


Server-Lizenz, Erstelldatum: 13.Mai.2016

Inhaber: **PARMELTEC :: PARMELTEC Mess- und Elektrotechnik GmbH**


Lizenzschlüssel: F46E7353087F5F7F9026935DA4EBAAEC

1 Messung [PQ/Horn]PV Horn Gartenstrasse 1b - Photovoltaik


1.1 Stern-Spannungen

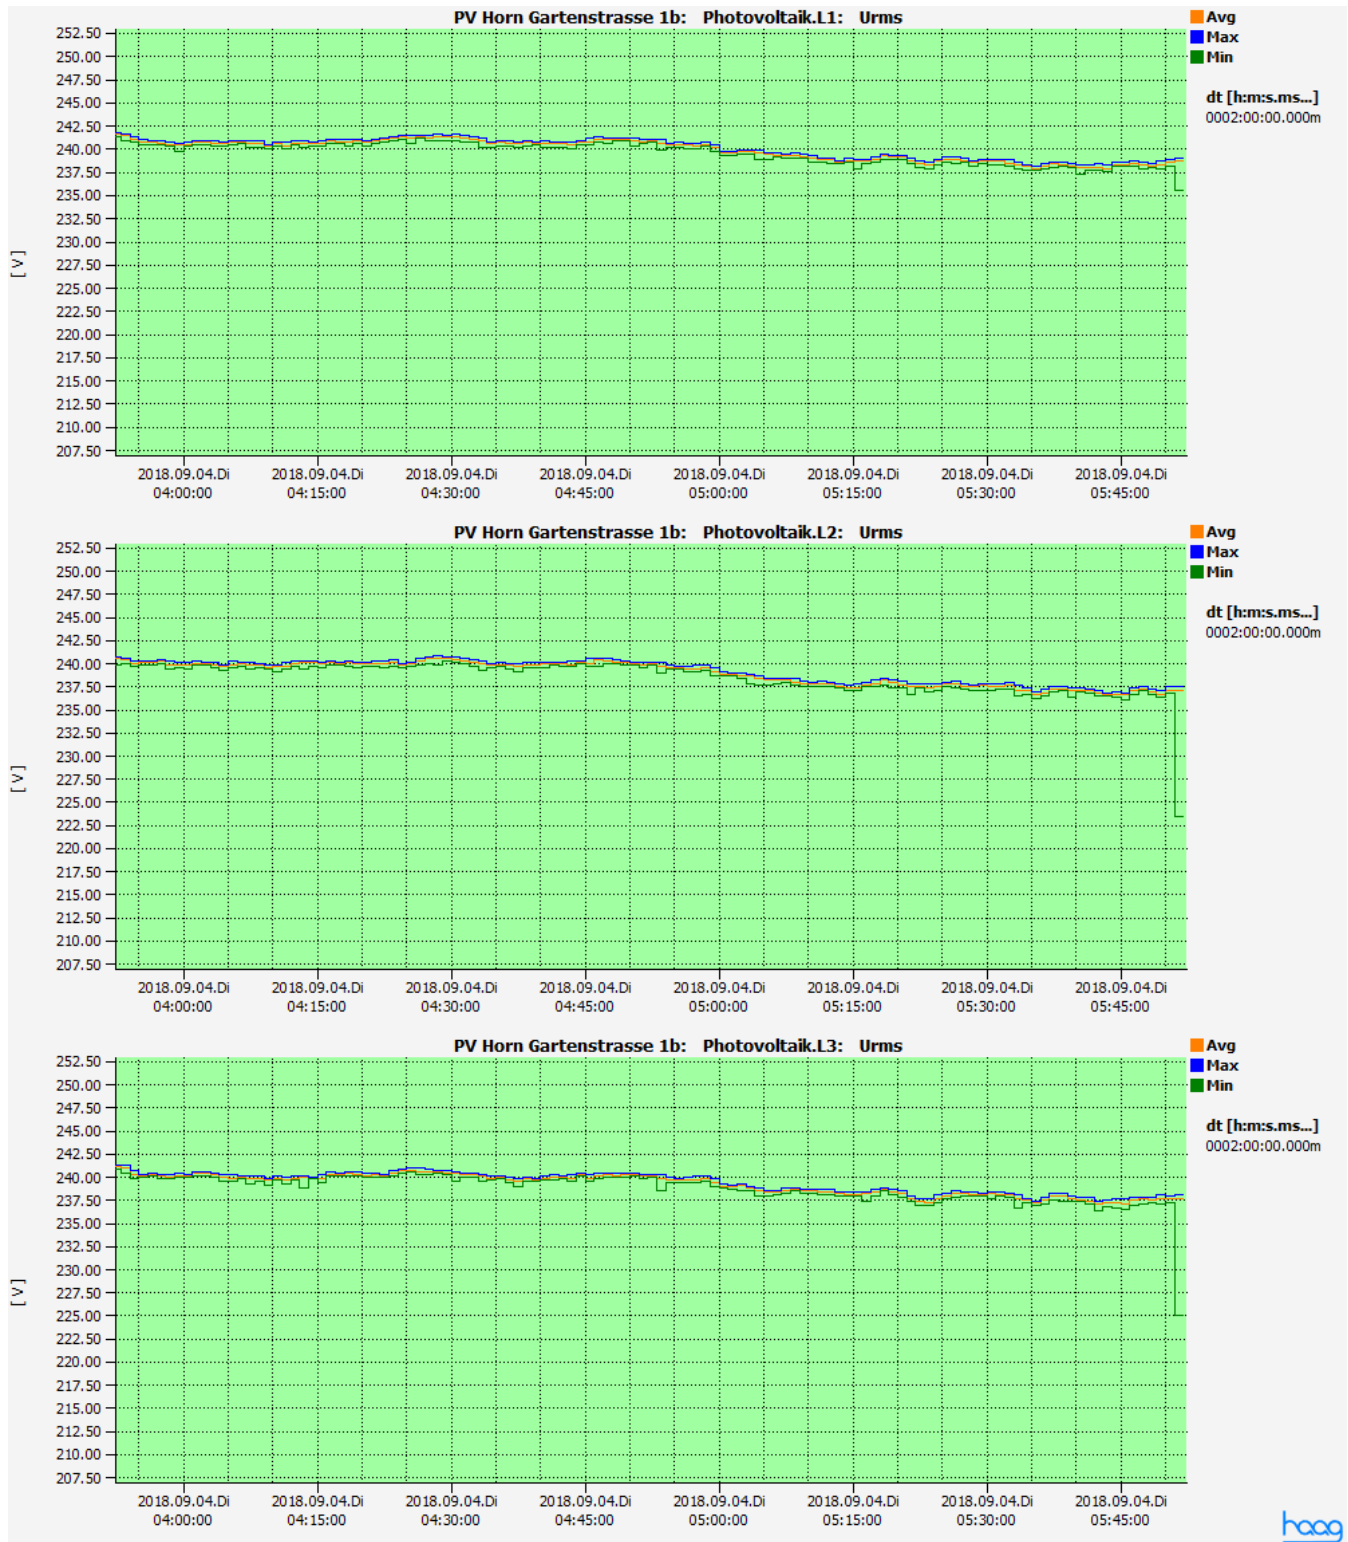

1.2 Dreiecks-Spannungen

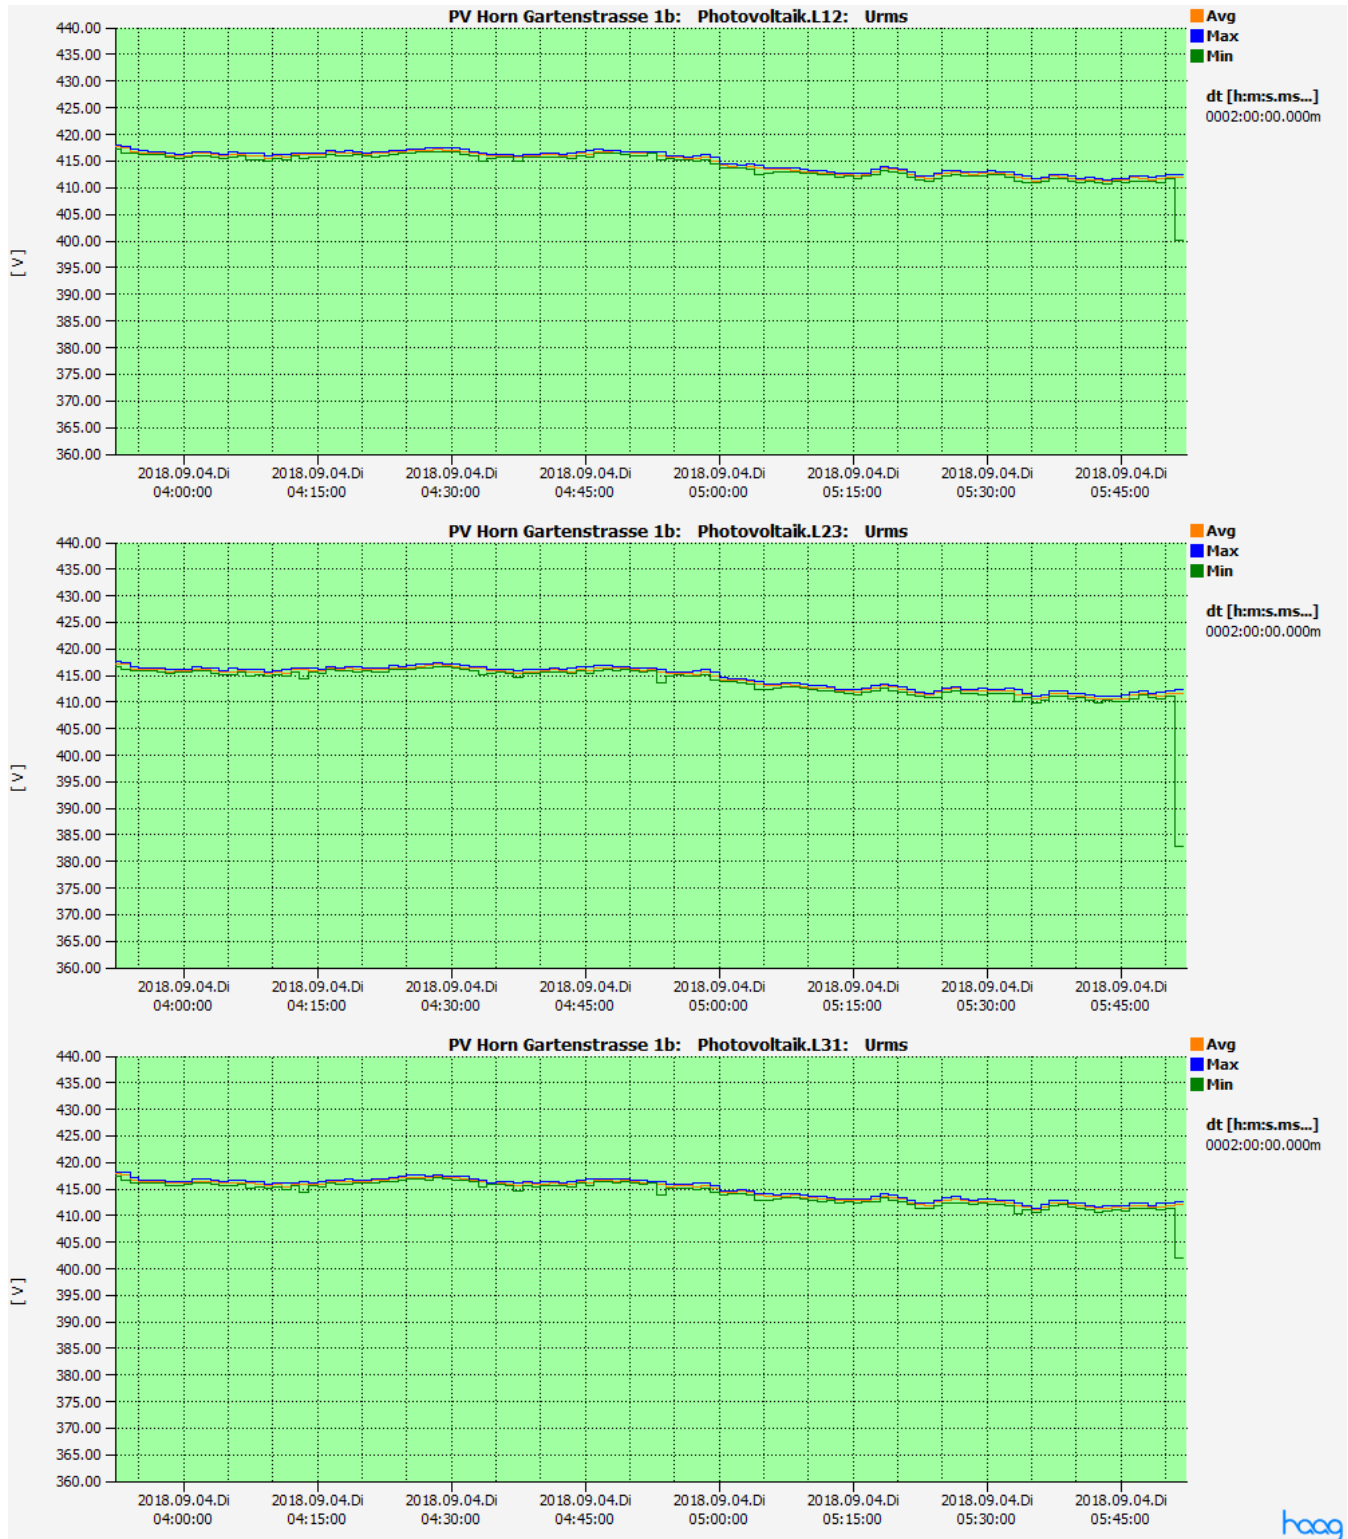


1.3 Ströme

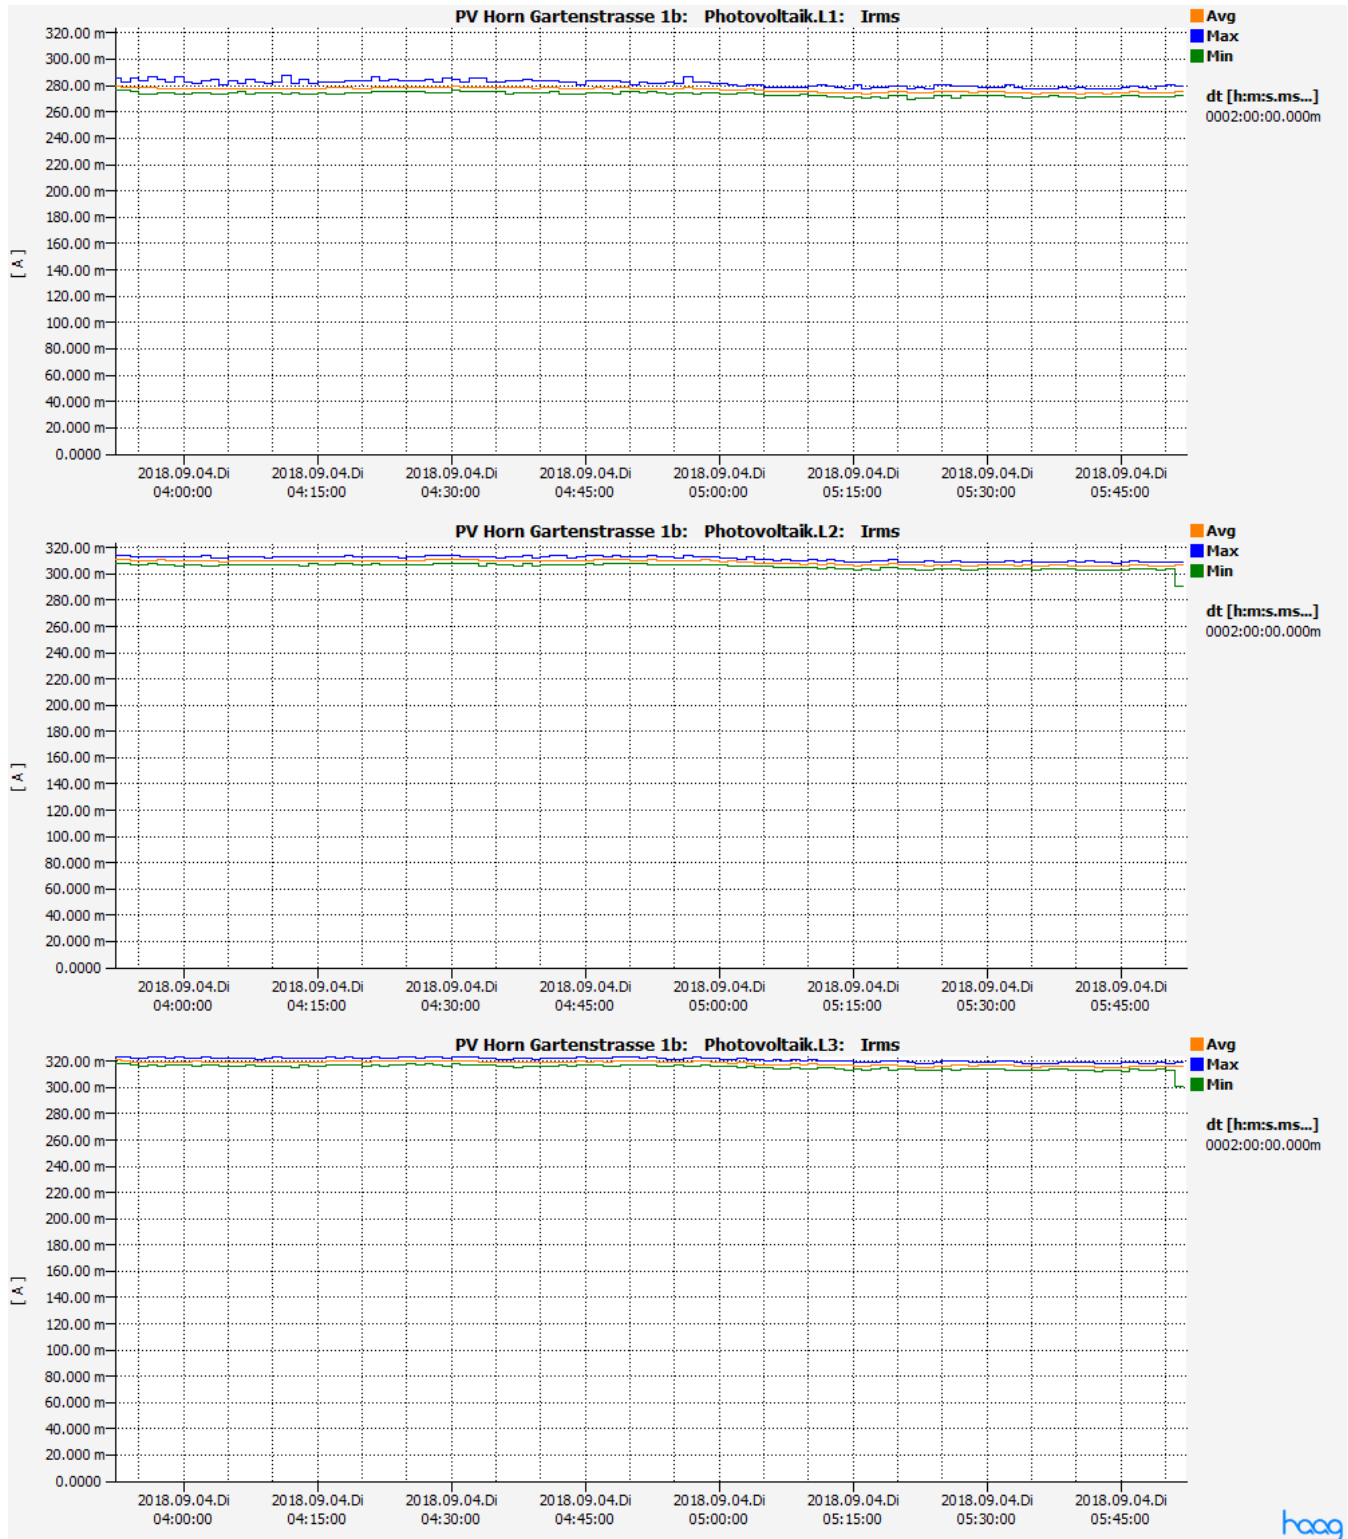

1.4 Halbwellentransiente Urms,Irms (Stern)

1.4.1 2018.09.04 - 05:51:49.513m

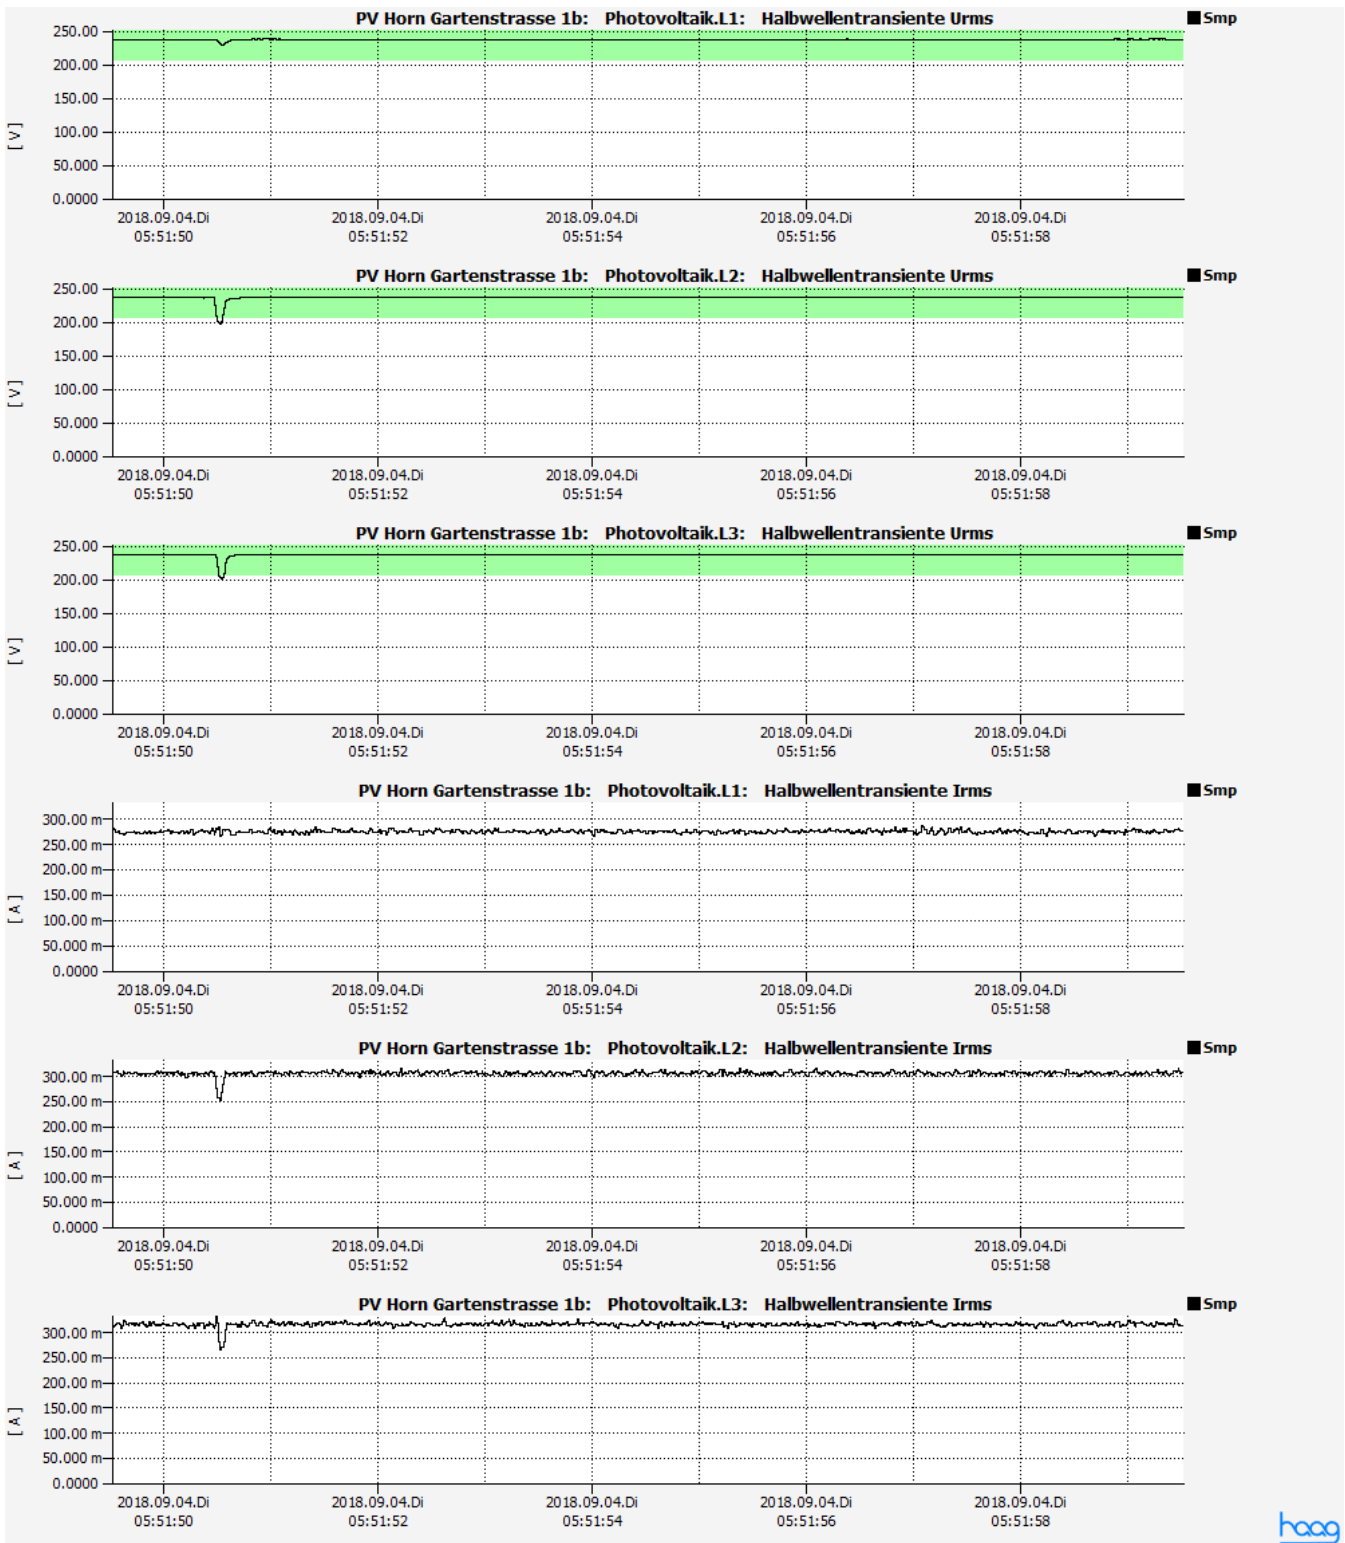

1.5 Ereignisse U,I (Stern)

Startzeit [Datum - Uhrzeit.msec]	Dauer [sec]	Leiter	Typ	Text
2018.09.04 - 05:51:50.513m	0.060	L3	U _{low}	Umin= 201.86 V; Uthld= 207.00 V
2018.09.04 - 05:51:50.517m	0.050	L2	U _{low}	Umin= 197.24 V; Uthld= 207.00 V